


Инв. N подг.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

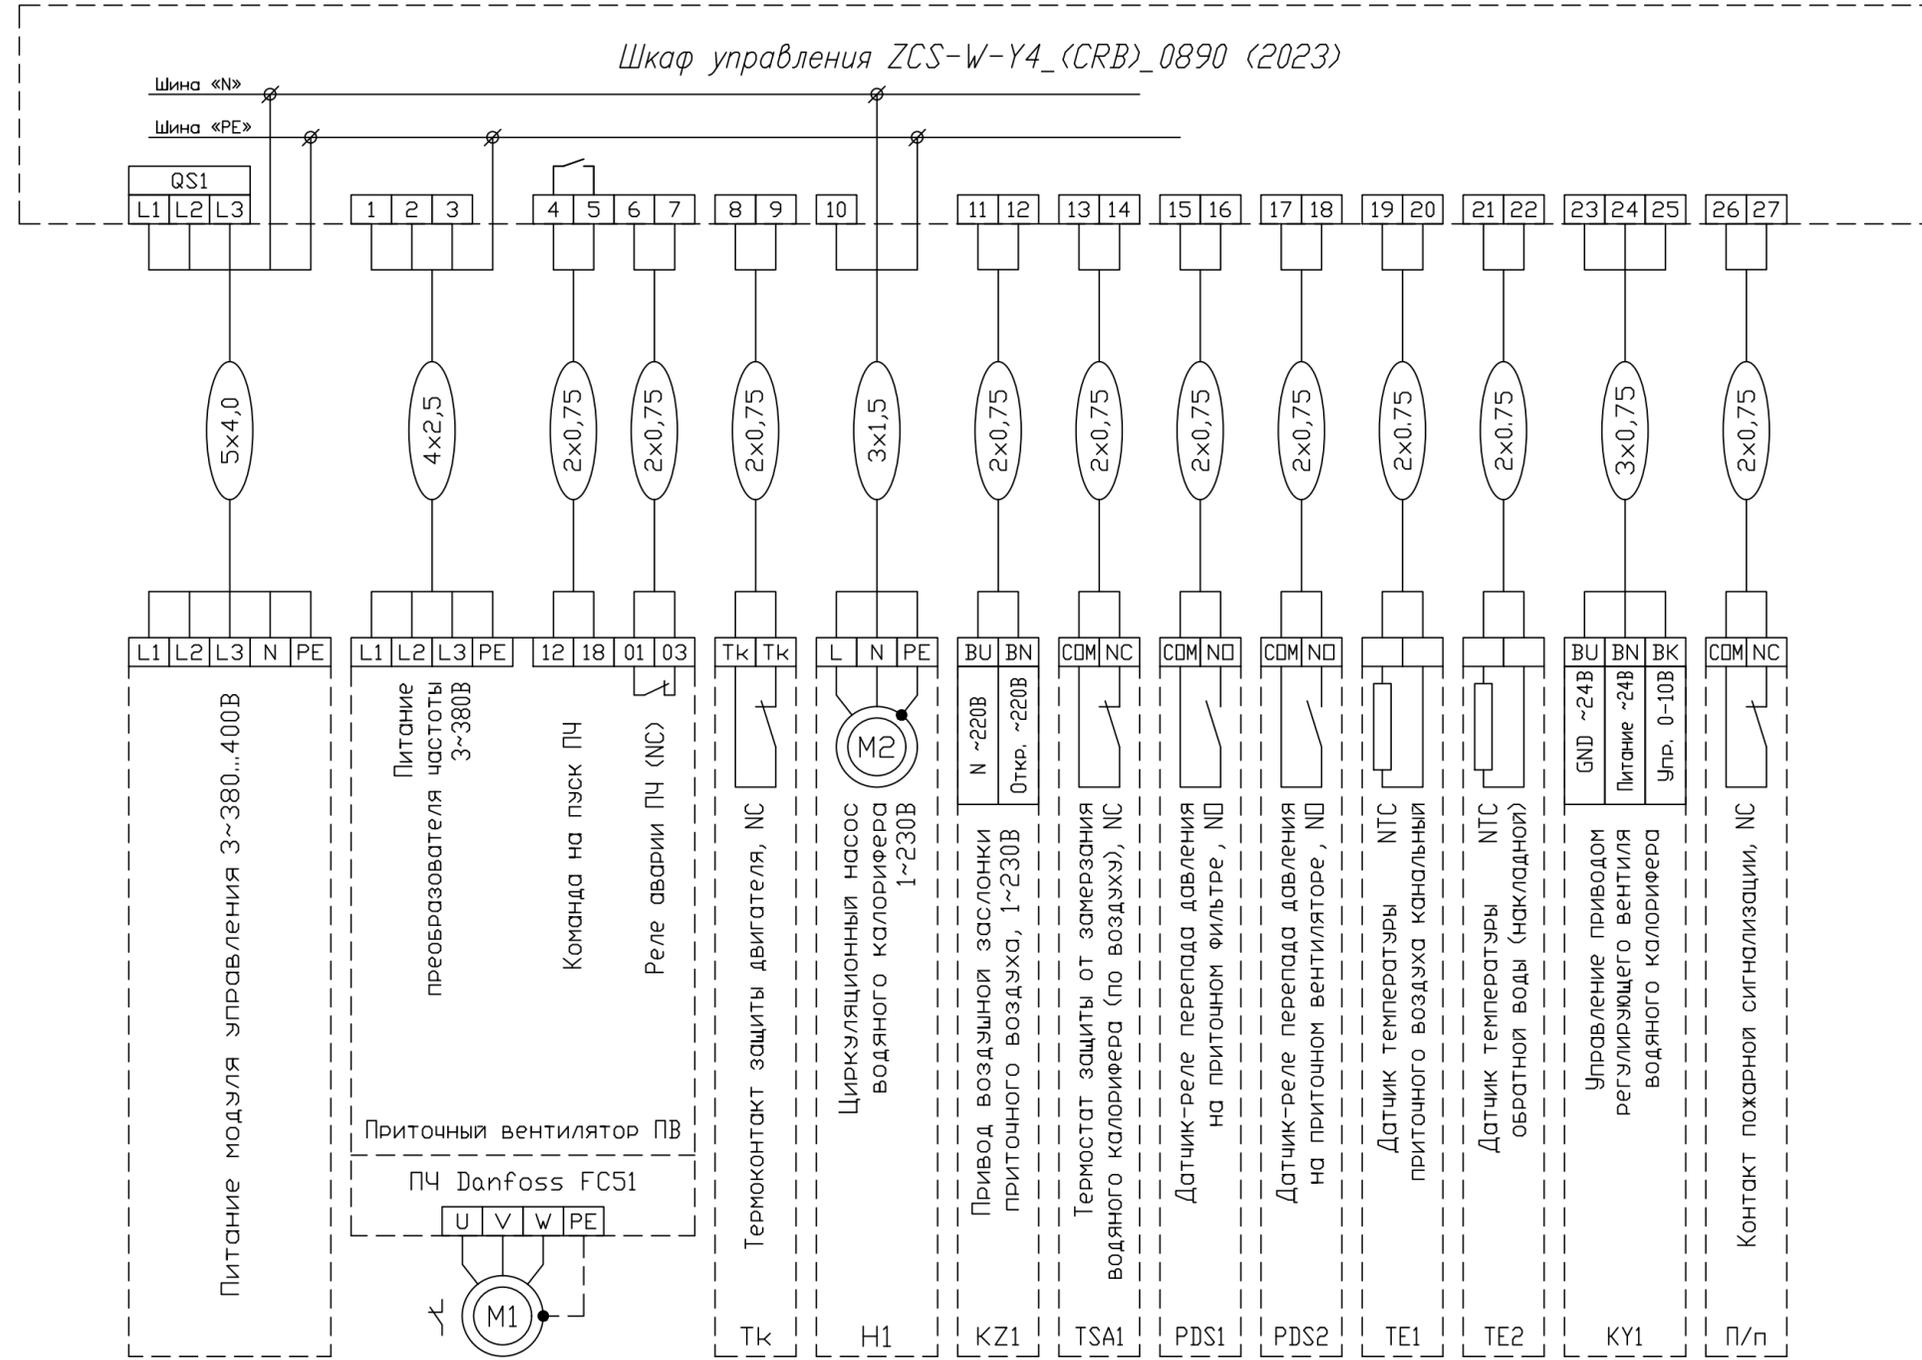

1. Нумерация клемм преобразователей частоты дана для ПЧ "Danfoss" FC 51.
2. Настройки ПЧ производить в соответствии с прилагаемой к ним документацией.
3. \* - Опционально. При отсутствии датчика-реле перепада давления на вентиляторе, на соответствующие клеммы установить перемычку.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

Приложение 1.  
Схема внешних соединений.